
MagnaCleanse2

Advanced Central Heating System Flushing

Assembly Guide

- MONTERING
- MONTAŻ
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
- ASSEMBLAGE
- MONTAJ
- MONTAGE

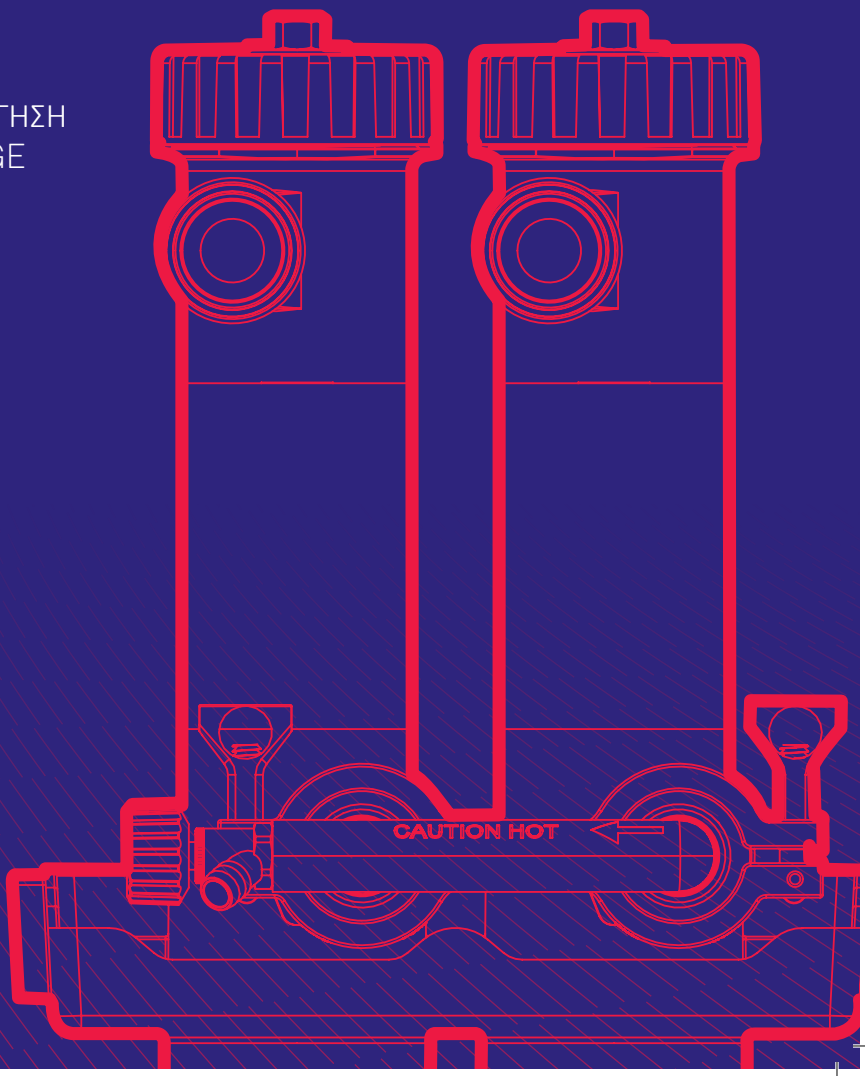

Important

CAUTION:



MagnaCleanse® filters contain strong magnets. Keep away from all electrical devices, bank cards and other magnetic devices.



MagnaCleanse filters contain strong magnets. Caution should be taken at all times when handling if you have a pacemaker fitted.



MagnaCleanse filters are pressurised devices. Always release pressure before servicing.



MagnaCleanse system will be hot in operation. Handle with care.



Check jubilee clips and hoses are secure before and during use.



Monitor *MagnaCleanse* during operation.



Jubilee clips should be secured half an inch from the end of the hose. Once the system heats up, it may be necessary to tighten the clip, to ensure it is clamped down. Red protection caps fit onto the ends of the jubilee clips to protect the installer against the sharp edges.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH CURRENT EU PRODUCT LEGISLATION

For the most up to date version of the *MagnaCleanse* User Guide visit adey.com. Warranty Terms & Conditions can be found at adey.com

IMPORTANT:


The following instructions are designed to support engineers in the safe and effective installation and servicing and should be followed at all times. The lid seal should be checked for wear when servicing *MagnaCleanse*. It is Best Practice to replace the lid seal at each service. To arrange replacements please visit **adeyspares.co.uk** or contact the ADEY Team on **+44 (0) 1242 546717**.

- Always follow the electrical and safety standards when using a MagnaCleanse unit.
- It is recommended that the *MagnaCleanse* unit is used by a qualified heating engineer.
- Care should be taken when handling. During transportation, secure the unit properly to prevent any damage. If this product is not being installed immediately, ensure it is stored in a dry, frost-free location in its original packaging.
- These product assemblies contain valuable materials which can be recovered or recycled. At the end of the product's useful life, please leave it at an appropriate local civic waste collection point.
- Use tool (provided in pack) to tighten lid.

Scan for Quick Start video link:

Book your Face to Face training via adey.com/training

Contents

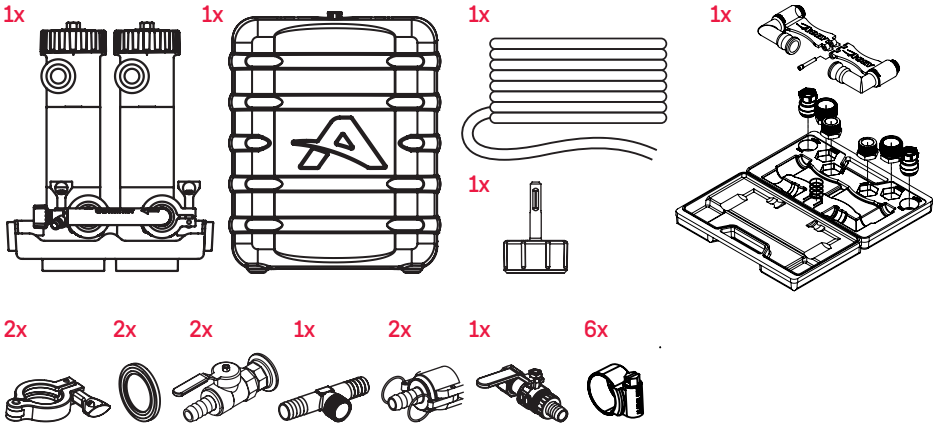


Temp	20°C / 68°F	55°C / 131°F	70°C / 158°F
Max Working Pressure Bar	6 Bar / 87 PSI	3 Bar / 43 PSI	2 Bar / 29 PSI

Instructions


1 Open Case

2 Stand unit securely upright in tray

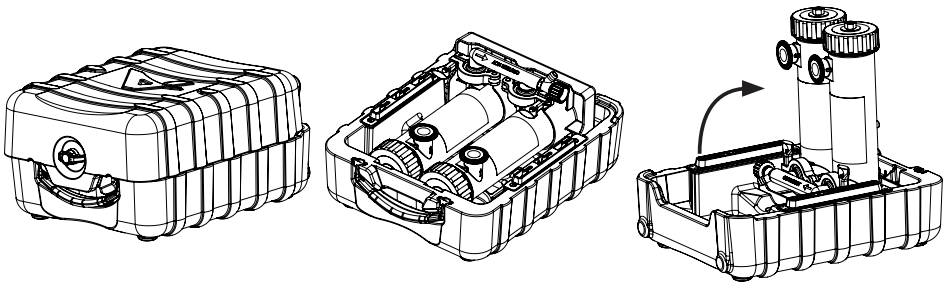


Hose set-up & connection

1. Fix drain valve into hose securely (distances and fixings as shown).

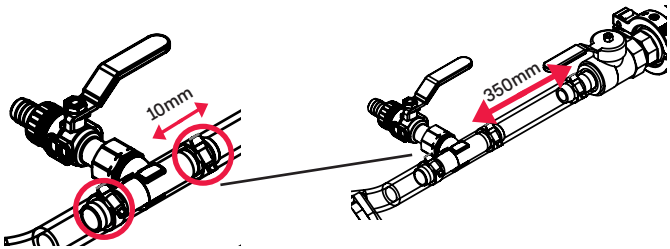


*** CHECK JUBILEE CLIPS ARE SECURE BEFORE & DURING OPERATION ***

2. On each hose length, fix lever valve to one end and cam lock to the other.

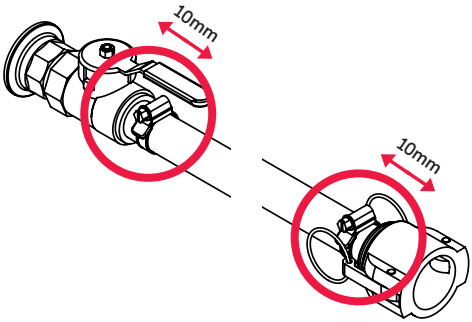


*Use PTFE or thread sealant as necessary.

3. Secure seals to canisters, fix hoses in place with tri clamps.

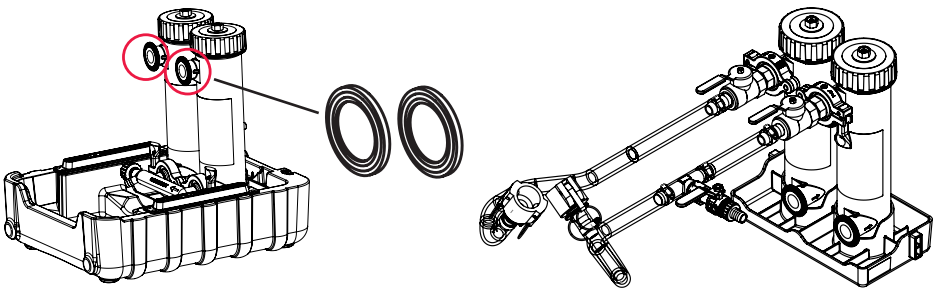

4 Connect to system using HTV kit and appropriate adaptor

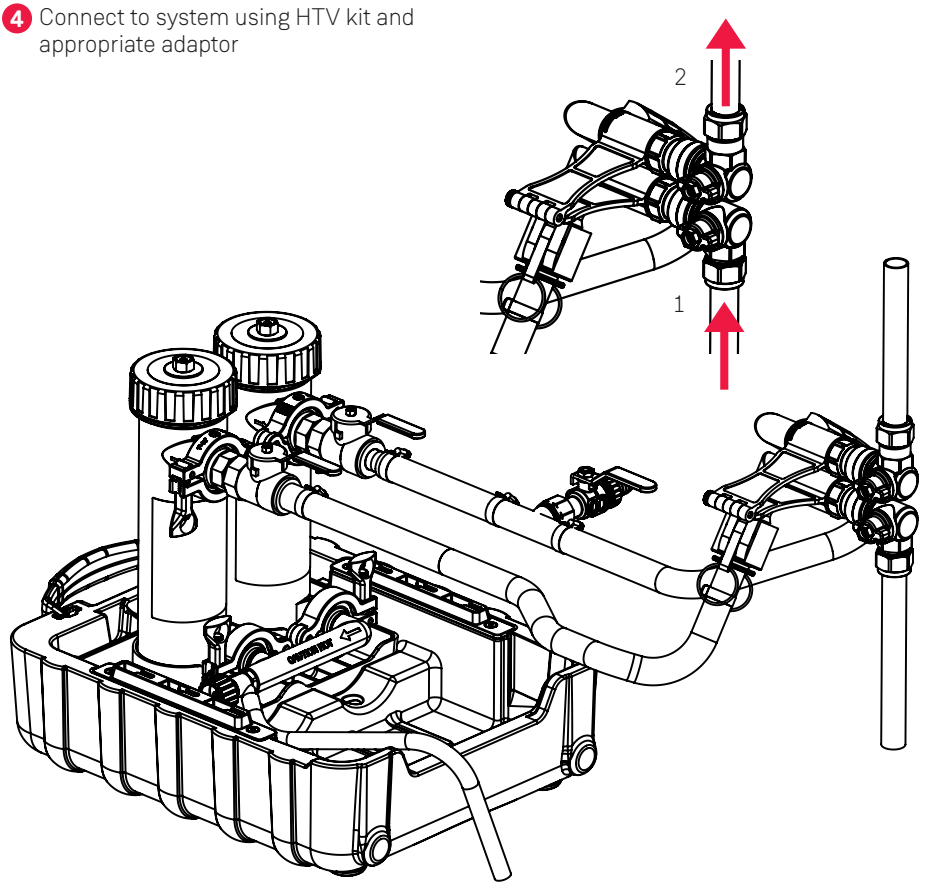

5 Follow relevant I&S booklet for cleaning system process detail.

VIKTIG

FORSIKTIG:

MagnaCleanse® filtre inneholder sterke magneter. Holdes borte fra alle elektriske apparater, bankkort og andre magnetiske enheter.

MagnaCleanse -filtre inneholder sterke magneter. Vær alltid forsiktig ved håndtering hvis du har pacemaker.

MagnaCleanse filtre er enheter under trykk. Ta alltid av trykket før service.

MagnaCleanse systemet vil være varmt under drift. Håndteres med forsiktighet.

Kontroller at jubileums-klips og slanger sitter godt fast før og under bruk.

Overvåk *MagnaCleanse* under drift.


Jubileumsklipsene skal festes en halv tomme fra enden av slangen.
Når systemet varmes opp, kan det være nødvendig å stramme klemmen for å sikre at den sitter godt fast.
Røde beskyttelseshetter passer på endene av jubilee-klipsene for å beskytte installatøren mot de skarpe kantene.

Du finner den nyeste versjonen av *MagnaCleanse*-brukerveiledningen på adey.com.
Du finner garantivilkår og betingelser på adey.com

VIKTIG:

- Følg alltid elektriske og andre relevante sikkerhetsstandarder ved installasjon av filter.
- Vi anbefaler at filteret installeres av en autorisert VVS-installatør.
- Utvis forsiktighet ved håndtering. Sørg for at enheten er sikkert festet under transport for å unngå skader. Hvis produktet ikke skal installeres med én gang, må det lagres i originalemballasjen på et tørt og frostfritt sted.
- Disse produktene inneholder verdifulle materialer som kan gjenvinnes. Når produktets levetid er utløpt, bør det leveres til et egnet mottak for skrapmetall.
- Bruk verktøyet (følger med i pakken) til å stramme lokket.


Skann etter hurtigstartvideo-lenke:

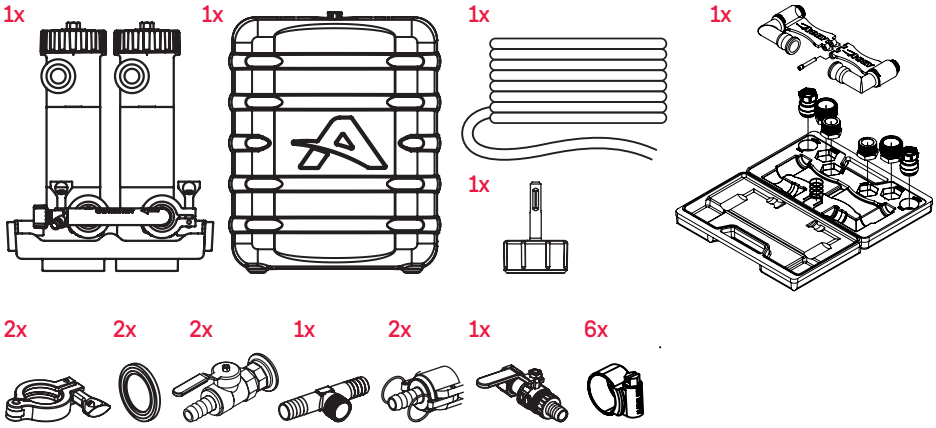

Maksimal arbeidstemperatur	20°C / 68°F	55°C / 131°F	70°C / 158°F
Maks. Arbejdstryk	6 Bar / 87 PSI	3 Bar / 43 PSI	2 Bar / 29 PSI


1 Åpne kofferten

2 Still enheten sikkert oppreist i skuffen

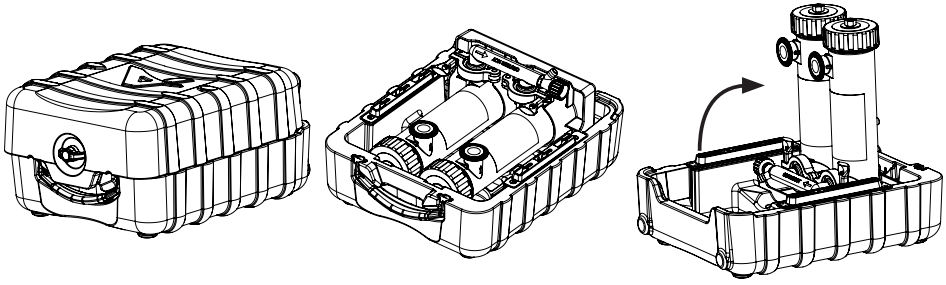

OPPSETT AV SLANGER


1. Fest tømmeventilen godt inn i slangen (avstander og fester som vist).

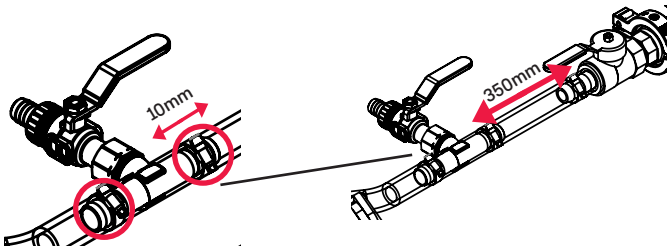


*** KONTROLLER AT JUBILEUMSCLIPSENE SITTER GODT FAST FØR OG UNDER BRUK ***

2. Fest spakventilen i den ene enden og kamlåsen i den andre på hver slangelengde.


*Bruk PTFE eller gjengetetningsmiddel etter behov.

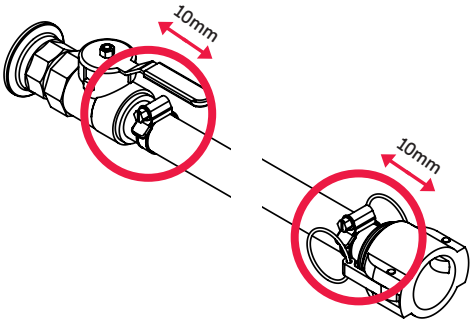

3. Fest tetningene til beholderne, og fest slangene på plass med trippelklemmer.

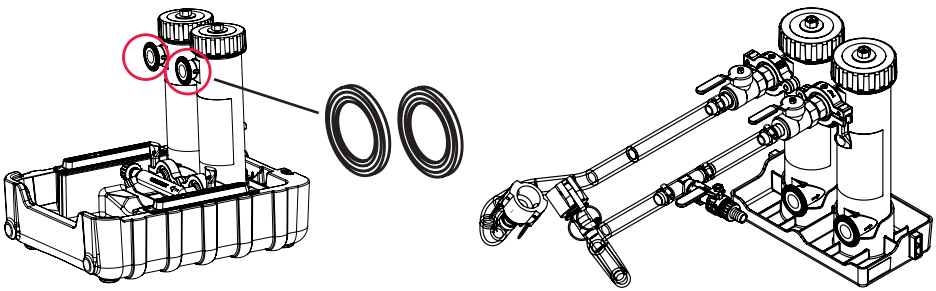

4 Koble til systemet ved hjelp av HTV-sett og passende adapter.

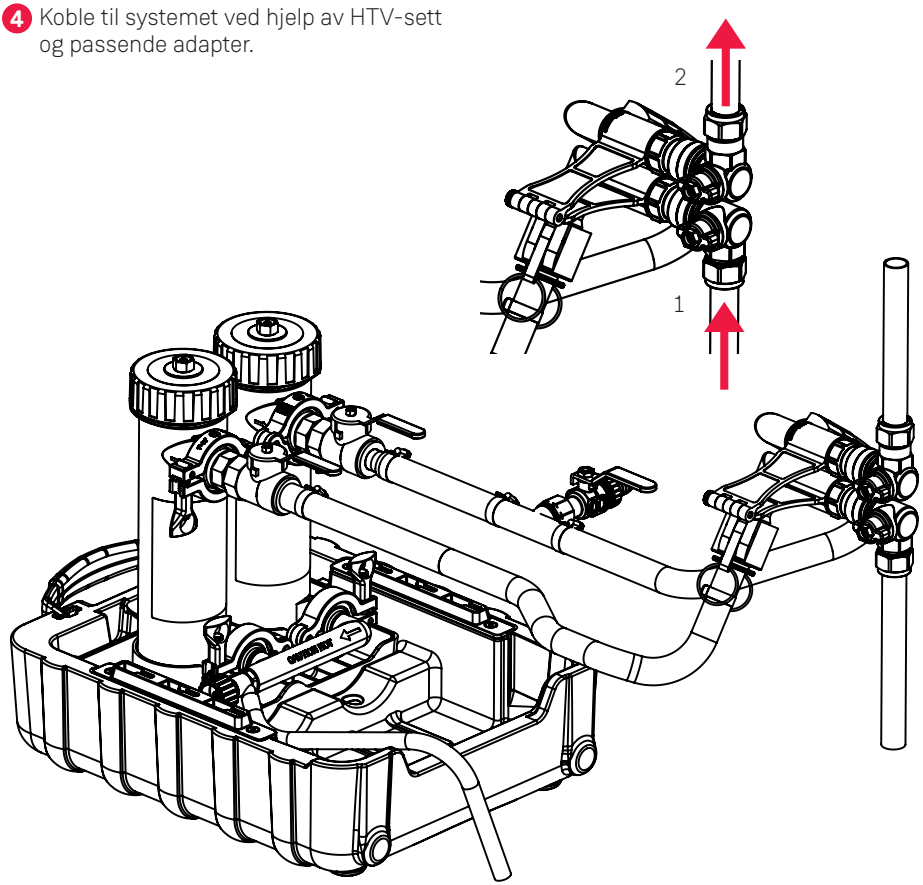

5 Følg relevant I&S-brosjyre for detaljer om rengjøringsprosessen.

WAŻNY

UWAGA:



Filtry *MagnaCleanse*® zawierają silne magnesy. Przechowywać z dala od wszelkich urządzeń elektrycznych, kart bankowych i innych urządzeń magnetycznych.



Filtry *MagnaCleanse* zawierają silne magnesy. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia, jeśli użytkownik ma wszczepiony rozrusznik serca.



Filtry *MagnaCleanse* są urządzeniami ciśnieniowymi. Przed serwisowaniem należy zawsze zwolnić ciśnienie.



System *MagnaCleanse*® będzie gorący podczas pracy. Należy obchodzić się z nim ostrożnie.



Sprawdzić, czy klipsy jubilee i węże są dobrze zamocowane przed i w trakcie użytkowania.



Monitorować *MagnaCleanse* podczas pracy.




Klipsy jubileuszowe powinny być zamocowane pół cala od końca węża.
Gdy system się nagrzeje, może być konieczne dokręcenie klipsa, aby upewnić się, że jest zaciśnięty.
Czerwone nakładki ochronne pasują na końce klipsów jubileuszowych, aby chronić instalatora przed ostrymi krawędziami.

Najbardziej aktualną wersję instrukcji obsługi *MagnaCleanse* można znaleźć na stronie adey.com. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie adey.com

WAŻNY:


- Podczas instalacji filtra należy zawsze uwzględniać normy bezpieczeństwa elektrycznego i bezpieczeństwa ogólnego.
- Zaleca się powierzenie instalacji filtra wykwalifikowanemu monterowi.
- Należy zachować ostrożność w trakcie obsługi. Podczas transportu należy odpowiednio zabezpieczyć urządzenie, aby zapobiec jego uszkodzeniu. Jeśli produkt nie jest zainstalowany natychmiast, należy go przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chroniąc przed wilgocią i mrozem.
- Produkty zawierają cenne materiały, które można odzyskać lub poddać recyklingowi. Po zakończeniu użytkowania produktu należy oddać go do punktu zbiórki odpadów komunalnych.
- Do zamknięcia pokrywy służy narzędzie zawarte zestawie

Skanuj kod QR, aby uzyskać link do filmu wprowadzającego:

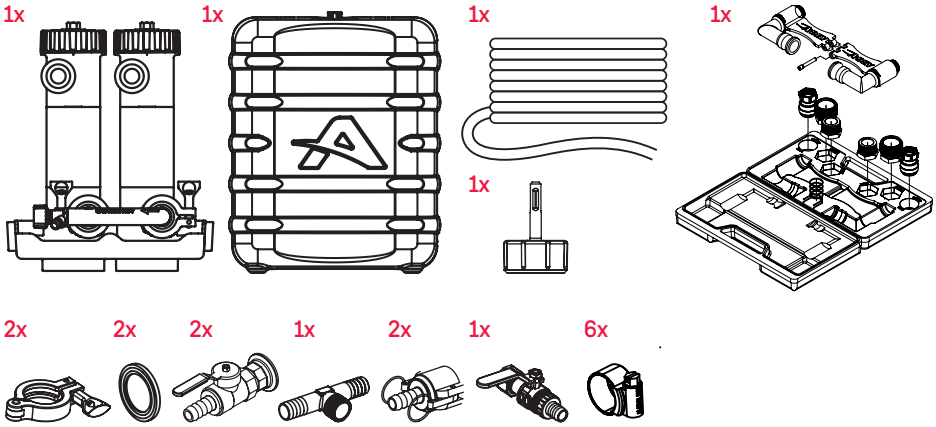


Maksymalna temperatura robocza	20°C / 68°F	55°C / 131°F	70°C / 158°F
Maksymalne ciśnienie robocze	6 Bar / 87 PSI	3 Bar / 43 PSI	2 Bar / 29 PSI

1 Otwarta obudowa

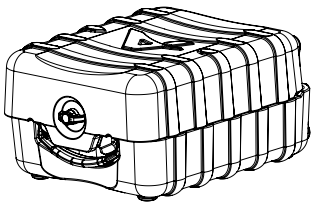


2 Ustawić urządzenie bezpiecznie pionowo na tacy

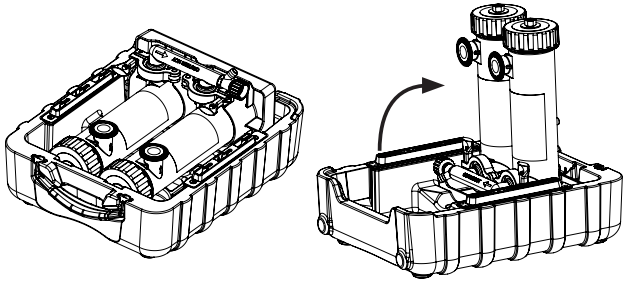


MONTAŻ WĘŻA

1. Zamocuj zawór spustowy do węża (odległości i mocowania jak pokazano).

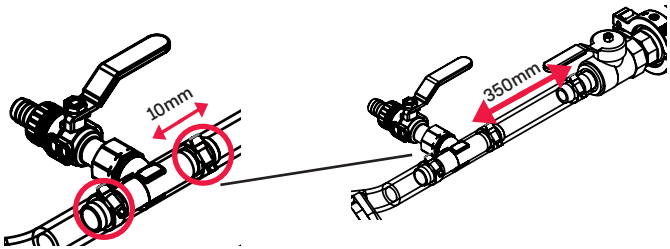


*** SPRAWDŹ, CZY KLIPSY JUBILEE SĄ DOBRZE ZAMOCOWANE PRZED I W TRAKCIE PRACY.***

2. Na każdej długości węża zamocuj zawór dźwigniowy na jednym końcu i blokadę krzywkową na drugim.

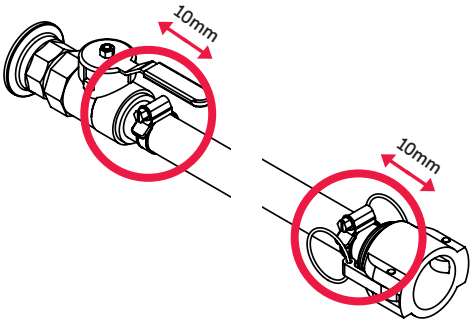


*W razie potrzeby użyj PTFE lub uszczelniacza do gwintów

3. Przymocuj uszczelki do kanistrów, zamocuj węże na miejscu za pomocą opasek zaciskowych.

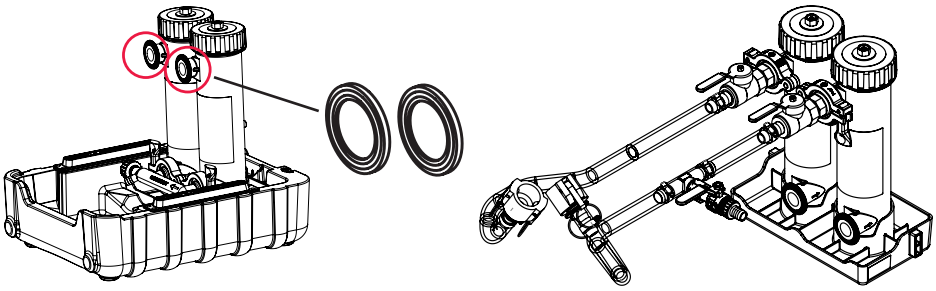

4 Podłącz do systemu za pomocą zestawu HTV i odpowiedniego adaptera.

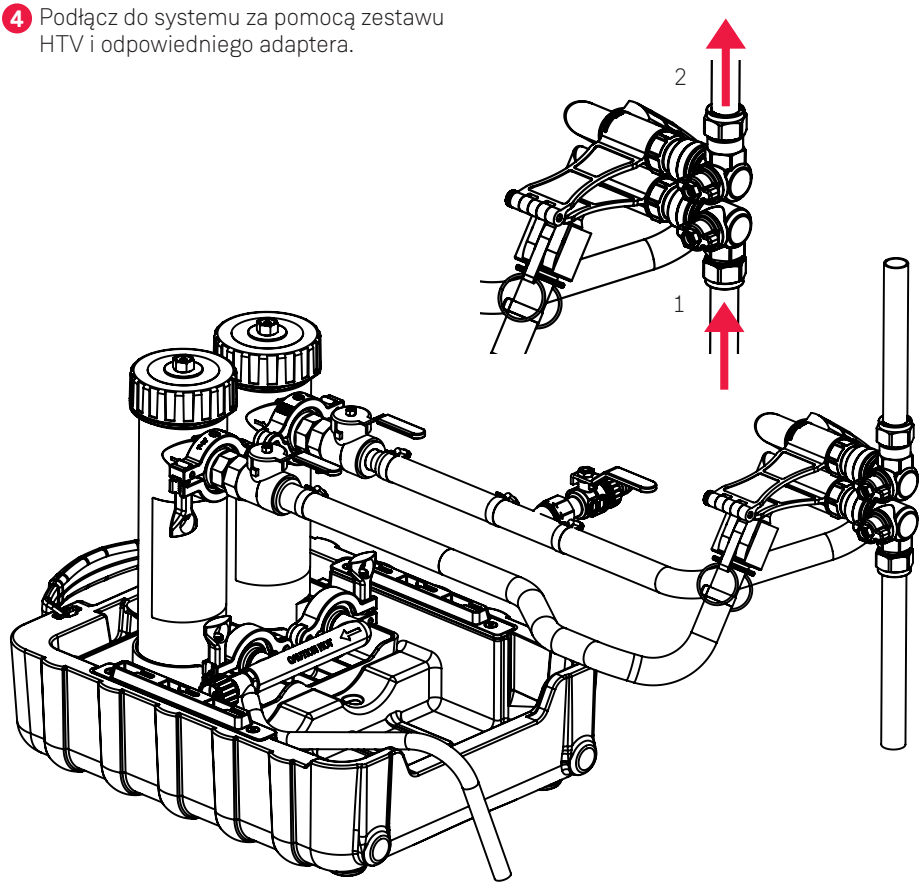

5 Postępuj zgodnie z odpowiednią broszurą I&S, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procesu czyszczenia systemu.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα φίλτρα MagnaCleanse® περιέχουν ισχυρούς μαγνήτες. Κρατήστε τα μακριά από όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, τις τραπεζικές κάρτες και άλλες μαγνητικές συσκευές.

Τα φίλτρα MagnaCleanse® περιέχουν ισχυρούς μαγνήτες. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή ανά πάσα στιγμή κατά το χειρισμό, εάν έχετε τοποθετήσει βηματοδότη.

Τα φίλτρα MagnaCleanse είναι συσκευές υπό πίεση. Πάντα να απελευθερώνετε την πίεση πριν από τη συντήρηση.

Το σύστημα MagnaCleanse® θα είναι ζεστό κατά τη λειτουργία. Να το χειρίζεστε με προσοχή.

Ελέγξτε ότι οι συνδετήρες jubilee και οι εύκαμπτοι σωλήνες είναι ασφαλείς πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Παρακολουθείτε το MagnaCleanse κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.


Οι συνδετήρες Jubilee πρέπει να ασφαλίζονται σε απόσταση μισής ίντσας από το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα. Μόλις το σύστημα θερμανθεί, μπορεί να χρειαστεί να σφίξετε το κλιπ, για να διασφαλίσετε ότι είναι στερεωμένο. Τα κόκκινα προστατευτικά καλύμματα προσαρμόζονται στα άκρα των κλιπ jubilee για να προστατεύουν τον εγκαταστάτη από τις αιχμηρές άκρες.

Για την πιο ενημερωμένη έκδοση του οδηγού χρήσης του MagnaCleanse επισκεφθείτε την ιστοσελίδα adey.com. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγύησης βρίσκονται στη διεύθυνση adey.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ:

- Κατά την εγκατάσταση φίλτρων, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται πάντα τα πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας.
- Συνιστάται η εγκατάσταση του φίλτρου να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο μηχανικό θέρμανσης.
- Απαιτείται προσοχή κατά τον χειρισμό. Κατά τη μεταφορά, ασφαλίστε κατάλληλα τη μονάδα για την πρόληψη της πρόκλησης βλάβης. Εάν αυτό το προϊόν δεν εγκατασταθεί αμέσως, βεβαιωθείτε ότι παραμένει αποθηκευμένο εντός της αρχικής του συσκευασίας σε ξηρή τοποθεσία χωρίς πάγο.
- Τα συγκροτήματα αυτού του προϊόντος περιέχουν πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν. Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του προϊόντος, παραδώστε το σε κατάλληλο τοπικό σημείο συλλογής αστικών αποβλήτων.
- Για το σφίξιμο του καπακιού χρησιμοποιήστε το εργαλείο (που παρέχεται στη συσκευασία)


kann etter hurtigstartvideo-lenke:

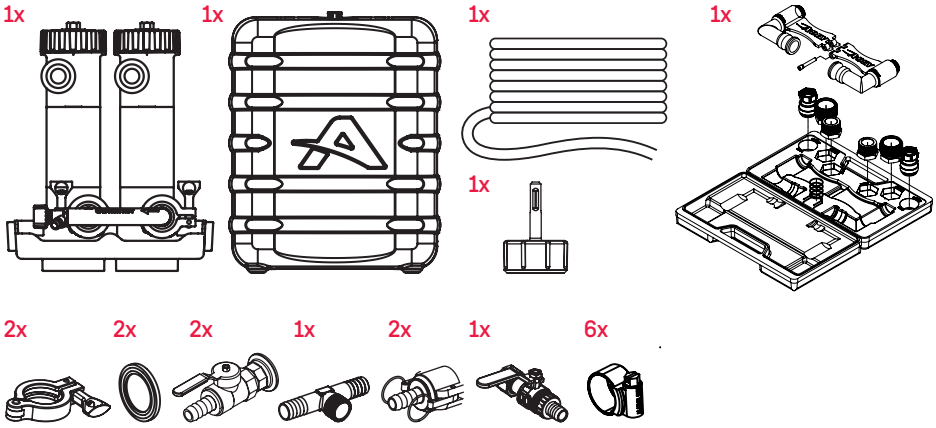

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	20˚C / 68˚F	55˚C / 131˚F	70˚C / 158˚F
Μέγιστη εργασία πίεσης	6 Bar / 87 PSI	3 Bar / 43 PSI	2 Bar / 29 PSI


1 Ανοιχτή θήκη

2 Τοποθετήστε τη μονάδα με ασφάλεια σε όρθια θέση στο δίσκο

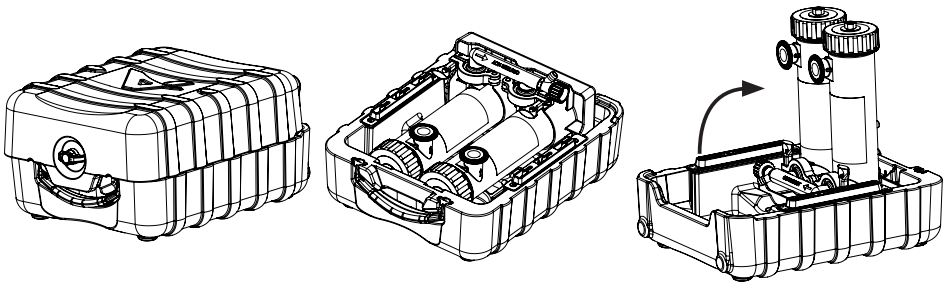


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

1 Στερεώστε με ασφάλεια τη βαλβίδα αποστράγγισης στον εύκαμπτο σωλήνα (αποστάσεις και στερεώσεις όπως φαίνεται στην εικόνα).

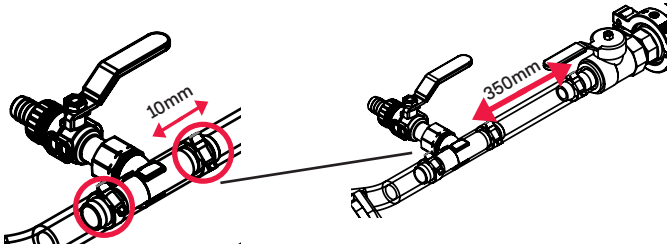


***ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ JUBILEE ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ***

2 Σε κάθε μήκος εύκαμπτου σωλήνα, στερεώστε τη βαλβίδα με μοχλό στο ένα άκρο και την κλειδαριά με έκκεντρο στο άλλο άκρο.

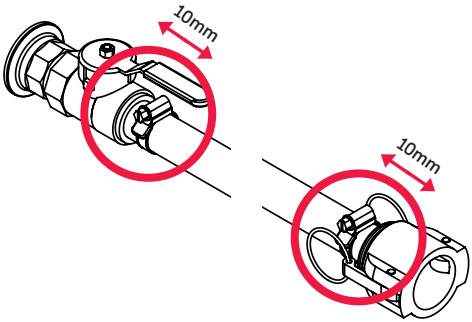


*Χρησιμοποιήστε PTFE ή στεγανοποιητικό σπειρώματος όπως απαιτείται

3 Ασφαλίστε τις σφραγίδες στα δοχεία, στερεώστε τους σωλήνες στη θέση τους με τριπλούς σφιγκτήρες.

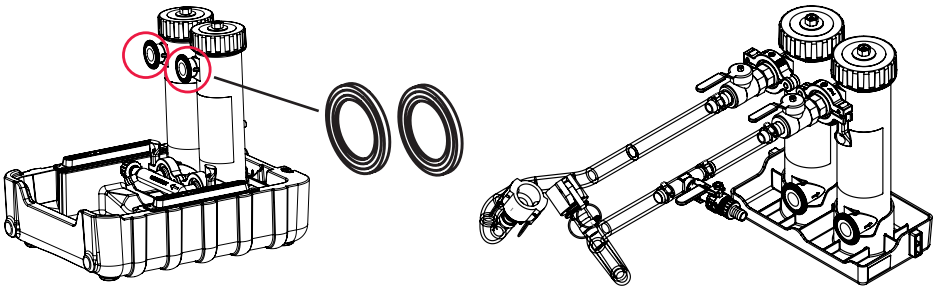

4 Συνδέστε στο σύστημα χρησιμοποιώντας το κιτ HTV και τον κατάλληλο προσαρμογέα.

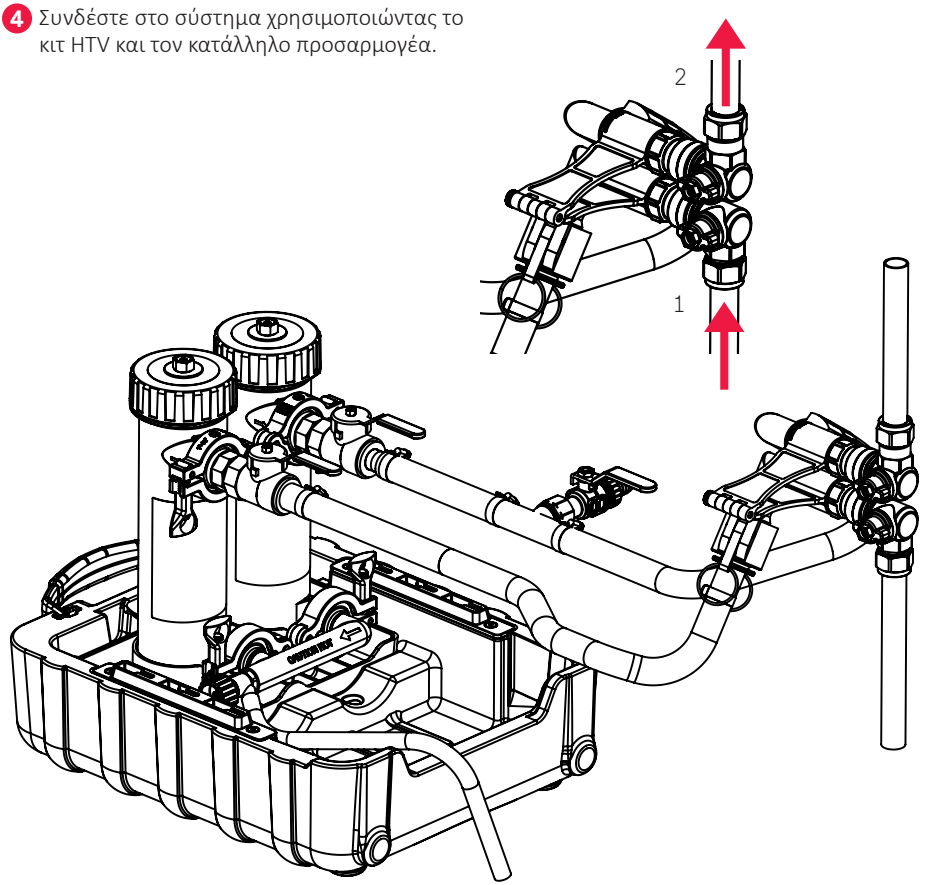

5 Ακολουθήστε το σχετικό φυλλάδιο I&S για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας καθαρισμού του συστήματος.

IMPORTANT

ATTENTION:



Les filtres *MagnaCleanse*® contiennent des aimants puissants. Tenir à l'écart de tous les appareils électriques, cartes bancaires et autres dispositifs magnétiques.



Les filtres *MagnaCleanse* ® contiennent des aimants puissants. Si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque, il convient d'être prudent lors de toute manipulation.



Les filtres *MagnaCleanse* sont des appareils sous pression.
Il faut toujours relâcher la pression avant de procéder à l'entretien.



Le système *MagnaCleanse*® sera chaud en fonctionnement. Manipulez-le avec précaution.



Vérifier que les clips jubilee et les tuyaux sont bien fixés avant et pendant l'utilisation.



Surveiller le *MagnaCleanse* pendant son fonctionnement.




Les pinces jubilee doivent être fixées à un demi-pouce de l'extrémité du tuyau.
Une fois que le système a chauffé, il peut être nécessaire de resserrer le clip pour s'assurer qu'il est bien fixé.
Des capuchons de protection rouges s'adaptent aux extrémités des pinces jubilee pour protéger l'installateur contre les arêtes vives.

Pour obtenir la version la plus récente du guide de l'utilisateur du *MagnaCleanse*, visitez le site adey.com. Les termes et conditions de la garantie sont disponibles sur adey.com.

IMPORTANT:

- Suivez toujours les normes électriques et de sécurité lors de l'installation d'un filtre.
- Il est recommandé que le filtre soit installé par un chauffagiste qualifié.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation. Pendant le transport, sécurisez correctement l'appareil afin d'éviter tout dommage. Si ce produit n'est pas installé immédiatement, assurez-vous de le stocker dans un endroit sec à l'abri du gel dans son emballage d'origine.
- Ces assemblages de produits contiennent des matériaux précieux qui peuvent être récupérés ou recyclés. À la fin de la durée de vie utile du produit, veuillez le déposer dans un point de collecte des déchets municipaux approprié.
- Utilisez l'outil (fourni dans l'emballage) pour visser le couvercle.


Scannez le lien de la vidéo de démarrage rapide:

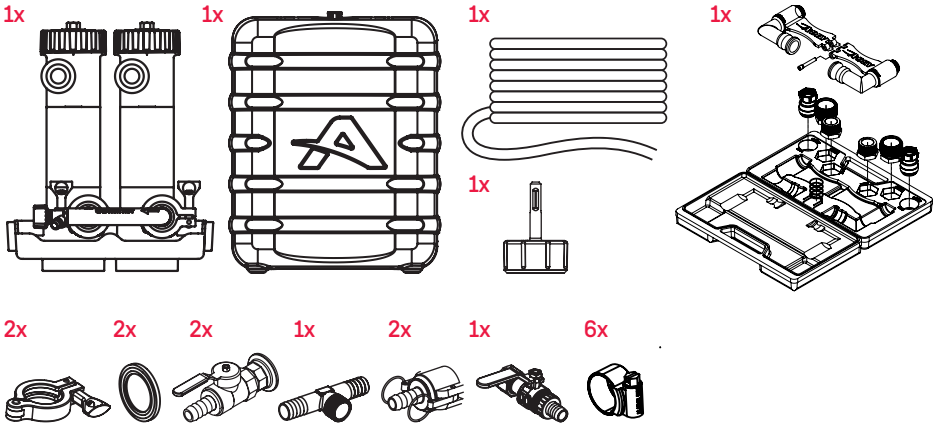

Température maximale de fonctionnement	20°C / 68°F	55°C / 131°F	70°C / 158°F
Pression de service maximale	6 Bar / 87 PSI	3 Bar / 43 PSI	2 Bar / 29 PSI


1 Dossier ouvert

2 Placer l'appareil bien droit dans le plateau

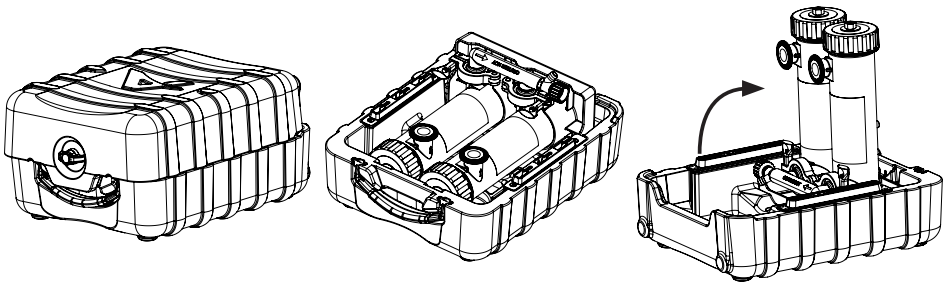


RÉGLAGE DU TUYAU

1. Fixer solidement le robinet de vidange dans le tuyau (distances et fixations comme indiqué).

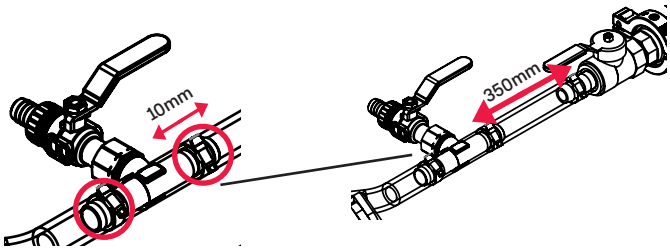


*** VÉRIFIER QUE LES CLIPS JUBILEE SONT BIEN FIXÉS AVANT ET PENDANT L'OPÉRATION ***

2. Sur chaque longueur de tuyau, fixer une vanne à levier à une extrémité et un verrou à came à l'autre.

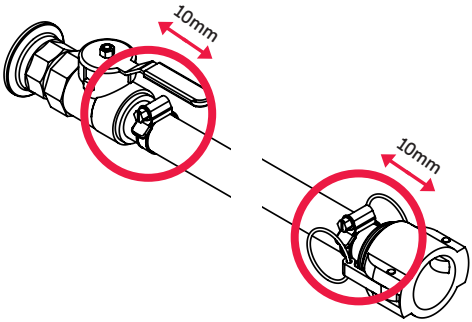


*Utiliser du PTFE ou un produit d'étanchéité pour filets si nécessaire

3. Fixer les joints sur les bidons, fixer les tuyaux en place à l'aide de colliers de serrage.

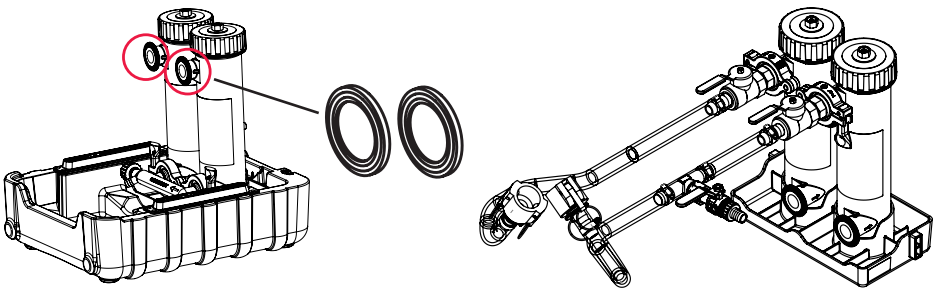

4 Connexion au système à l'aide du kit HTV et de l'adaptateur approprié

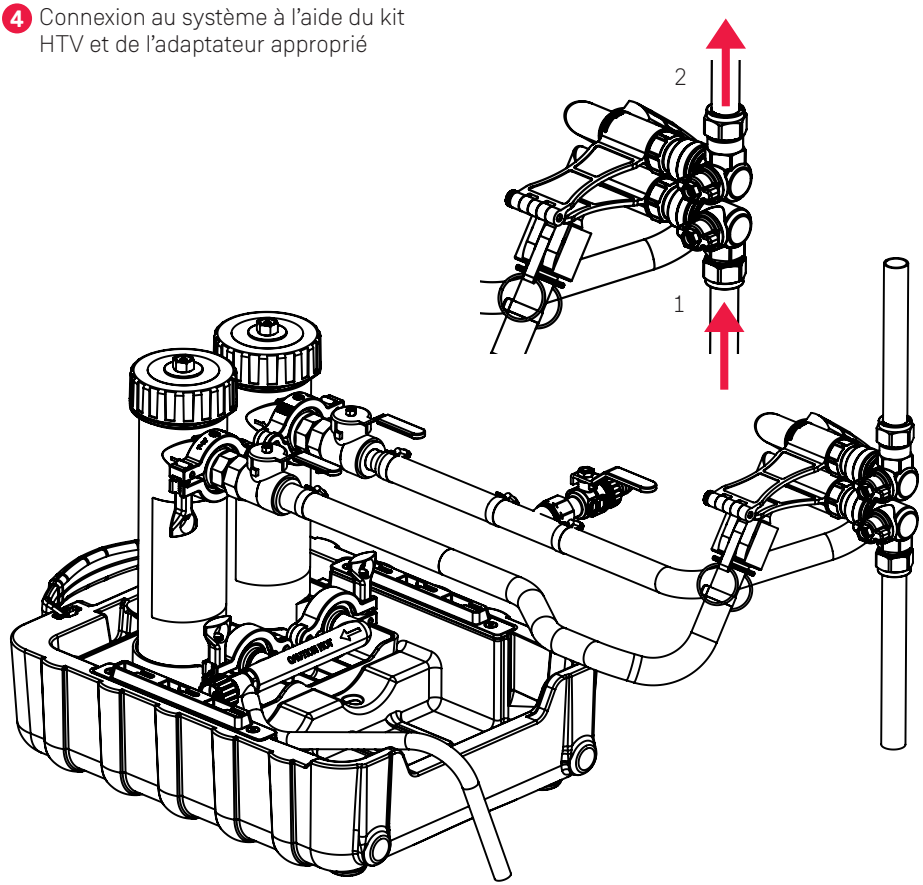

5 Suivre le livret I&S correspondant pour les détails du processus du système de nettoyage.

ÖNEMLİ

ATTENTION:

MagnaCleanse® filtreleri güçlü mıknatıslar içerir. Tüm elektrikli cihazlardan, banka kartlarından ve diğer manyetik cihazlardan uzak tutun.

MagnaCleanse filtreleri güçlü mıknatıslar içerir. Kalp pili takılıysa, kullanım sırasında her zaman dikkatli olunmalıdır.

MagnaCleanse filtreleri basınçlı cihazlardır. Bakım yapmadan önce daima basıncı boşaltın.

MagnaCleanse® sistemi çalışırken sıcak olacaktır. Dikkatli kullanın.

Kullanmadan önce ve kullanım sırasında jübile klipslerinin ve hortumların sağlam olduğunu kontrol edin.

Çalışma sırasında MagnaCleanse'i izleyin.


Jübile klipsleri hortumun ucundan yarım inç uzakta sabitlenmelidir.
Sistem ısındığında, kelepçelendiğinden emin olmak için klipsi sıkmak gerekebilir.
Montajcıyı keskin kenarlara karşı korumak için jübile klipslerinin uçlarına kırmızı koruma kapakları takılır.

***MagnaCleanse* Kullanım Kılavuzunun en güncel sürümü için adey.com adresini ziyaret edin. Garanti Hüküm ve Koşulları adey.com adresinde bulunabilir.**

ÖNEMLİ:

- Bir filtrenin montajını yaparken daima elektrik ve güvenlik standartlarına uyun.
- Filtrenin kalifiye bir ısıtma teknisyeni tarafından monte edilmesi önerili.
- Ürünle temas sırasında dikkat edilmelidir. Taşıma esnasında, herhangi bir hasarı önlemek için birimi uygun bir şekilde sabitleyin. Bu ürün hemen monte edilmezse, orijinal ambalajında kuru, donma/buzlanma olmayan bir konumda saklandığından emin olun.
- Bu ürünün parçaları, geri kazanılabilir veya geri dönüştürülebilir değerli malzemeler içerir. Ürünün faydalı ömrünün sonunda, ürünü lütfen uygun bir yerel sivil atık toplama noktasına bırakın.
- Kapağı sıkıştırmak için (ambalajda sunulan) aleti kullanın


Hızlı Başlangıç video bağlantısını tara:

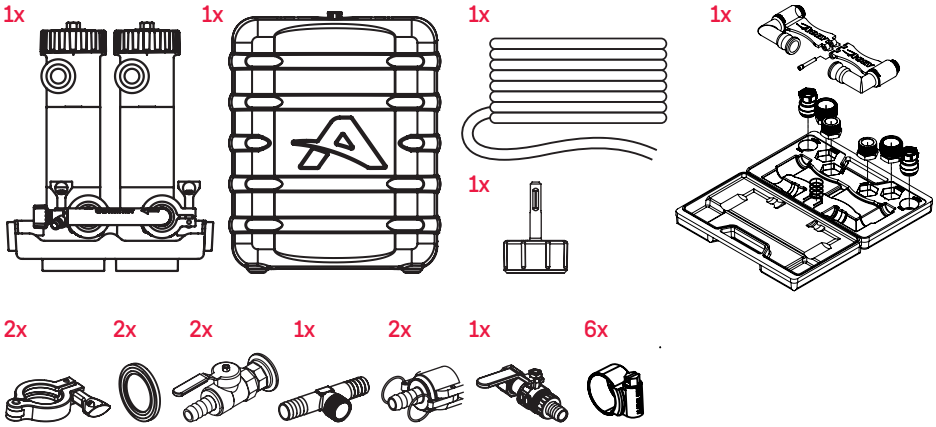

Maksimum çalışma sıcaklığı	20°C / 68°F	55°C / 131°F	70°C / 158°F
Maksimum çalışma basıncı	6 Bar / 87 PSI	3 Bar / 43 PSI	2 Bar / 29 PSI


1 Açık Kasa

2 Üniteyi tepsi içinde güvenli bir şekilde dik tutun

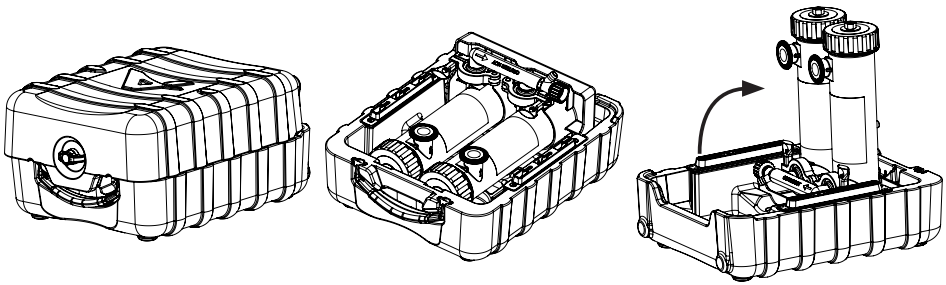

HORTUM KURULUMU


1. Tahliye vanasını hortuma sıkıca sabitleyin (mesafeler ve sabitlemeler gösterildiği gibi).

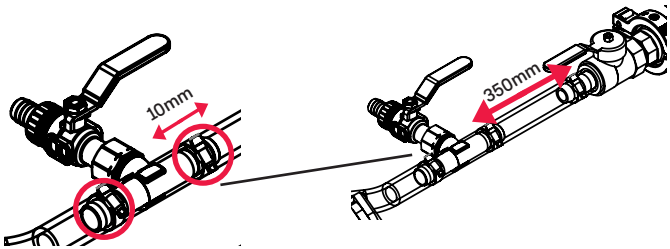


*** JUBILEE KLIPSLERININ ÇALIŞMA ÖNCESINDE VE SIRASINDA SAĞLAM OLDUĞUNU KONTROL EDIN ***

2. Her hortum uzunluğunda, bir uca kollu valfi ve diğer uca kam kilidini sabitleyin.


*Gerektiğinde PTFE veya diş sızdırmazlık maddesi kullanın

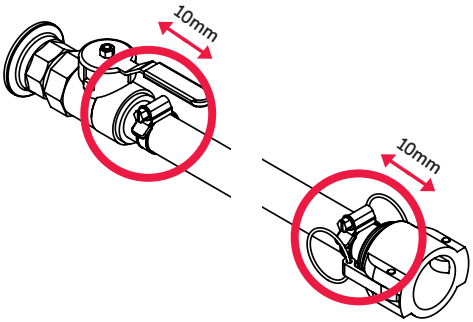

3. Contaları kanisterlere sabitleyin, hortumları üç kelepçe ile yerine sabitleyin.

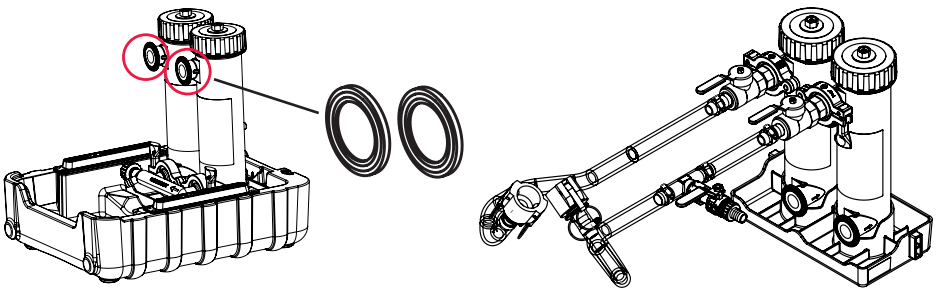

4 HTV kiti ve uygun adaptörü kullanarak sisteme bağlayın.

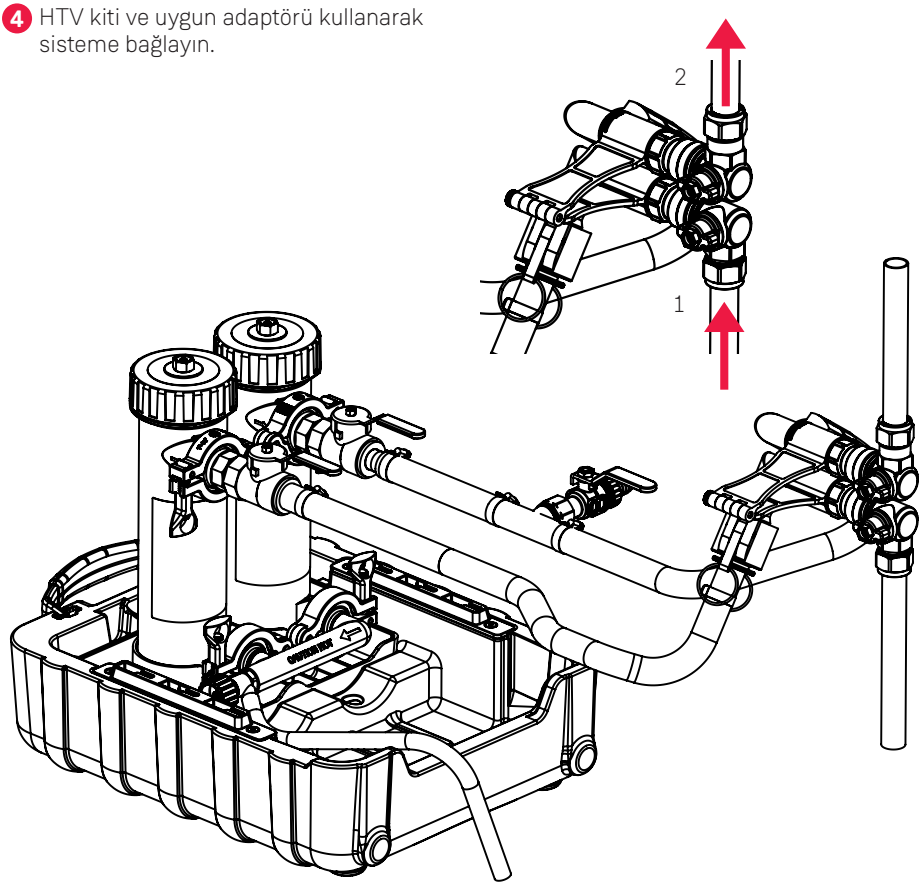

5 Temizleme sistemi işlem detayı için ilgili I&S kitapçığını takip edin.

WICHTIG

ACHTUNG:



MagnaCleanse®-Filter enthalten starke Magnete. Halten Sie sie von allen elektrischen Geräten, Bankkarten und anderen magnetischen Geräten fern.



MagnaCleanse-Filter enthalten starke Magnete. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie bei der Handhabung stets Vorsicht walten lassen.



MagnaCleanse-Filter stehen unter Druck. Lassen Sie vor der Wartung immer den Druck ab.



Das *MagnaCleanse*® System ist während des Betriebs heiß. Vorsichtig handhaben.



Überprüfen Sie vor und während des Betriebs, ob die Schlauchklemmen und Schläuche fest sitzen.



MagnaCleanse® während des Betriebs überwachen.




Die Schlauchschellen sollten einen halben Zoll vom Schlauchende entfernt befestigt werden. Wenn sich das System erwärmt, kann es erforderlich sein, die Klammer festzuziehen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.
Auf die Enden der Schlauchschellen werden rote Schutzkappen gesteckt, um den Installateur vor den scharfen Kanten zu schützen.

Die aktuellste Version des *MagnaCleanse* Benutzerhandbuchs finden Sie unter adey.com.
Die Garantiebedingungen finden Sie unter adey.com

WICHTIG:


- Beachten Sie beim Einbau eines Filters stets die elektrischen und sicherheitstechnischen Vorschriften.
- Es wird empfohlen, den Filter von einem qualifizierten Heizungsinstallateur einbauen zu lassen.
- Bei der Handhabung ist Vorsicht geboten. Sichern Sie das Gerät während des Transports ordnungsgemäß, um Schäden zu vermeiden. Wenn dieses Produkt nicht sofort installiert wird, sorgen Sie dafür. dass es an einem trockenen, frostfreien Ort in der Originalverpackung gelagert wird.
- Diese Produktbaugruppen enthalten wertvolle Materialien, die wiederverwertet oder recycelt werden können. Bitte führen Sie das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer einer entsprechenden örtlichen Sammelstelle für Siedlungsabfälle zu.
- Verwenden Sie das Werkzeug (in der Packung enthalten), um den Deckel festzuziehen.

Scannen Sie den Link zum Video “Schnellstart”

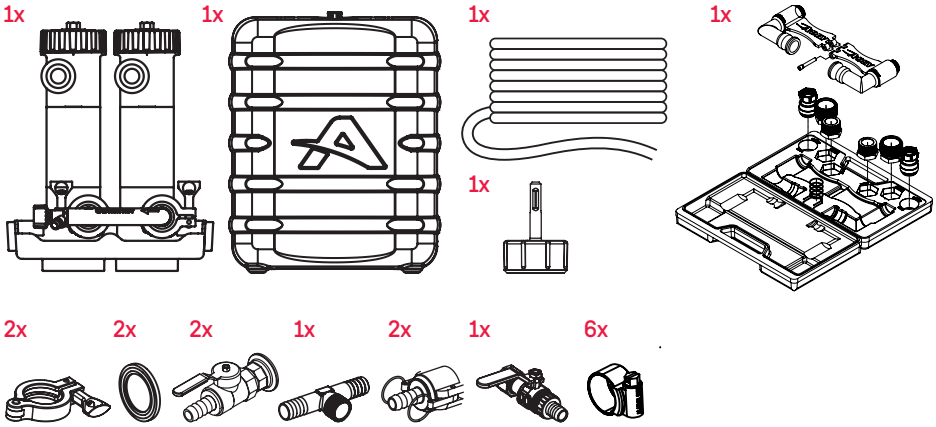


Maximale Betriebstemperatur	20°C / 68°F	55°C / 131°F	70°C / 158°F
Max. Betriebsdruck	6 Bar / 87 PSI	3 Bar / 43 PSI	2 Bar / 29 PSI

1. Offenes Gehäuse

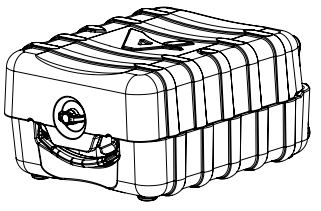


2. Stelle die Einheit sicher aufrecht in die Wanne

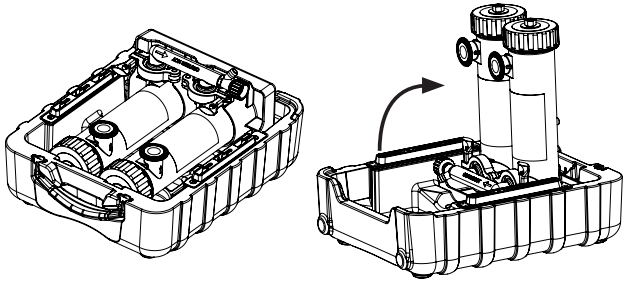


SCHLAUCHANORDNUNG

1. Befestige das Ablassventil sicher am Schlauch (Abstände und Befestigungen wie abgebildet).

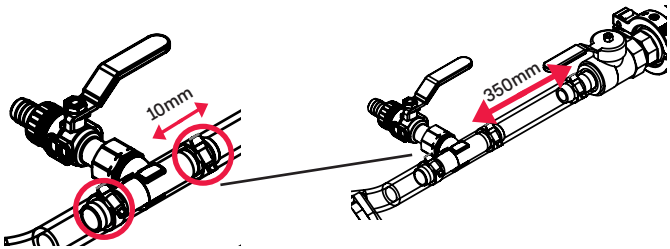


PRÜFEN SIE VOR UND WÄHREND DES BETRIEBS, OB DIE SICHERUNGSBÜGEL FEST SITZEN.

2. Befestige an jedem Schlauch das Hebelventil an einem Ende und das Nockenventil am anderen Ende.

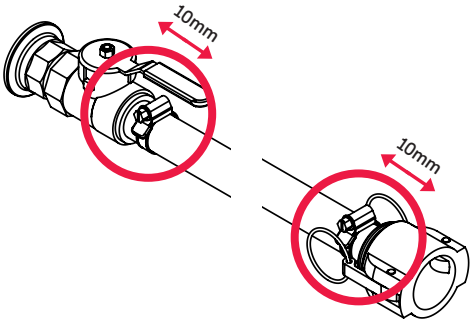


*Verwende bei Bedarf PTFE oder Gewindedichtmittel

3. Befestige die Dichtungen an den Kanistern und befestige die Schläuche mit Tri-Clamps.

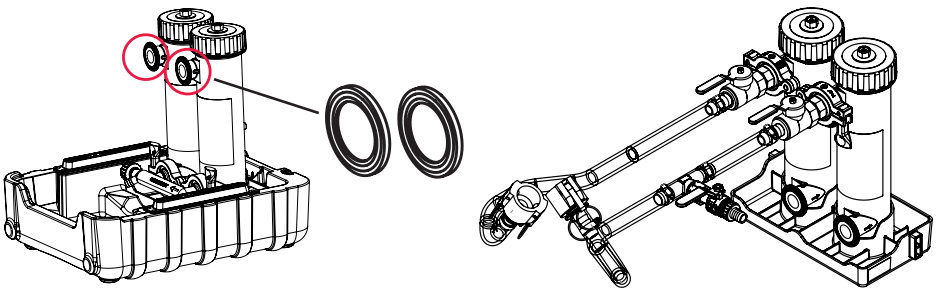

4 Mit HTV-Kit und entsprechendem Adapter an System anschließen

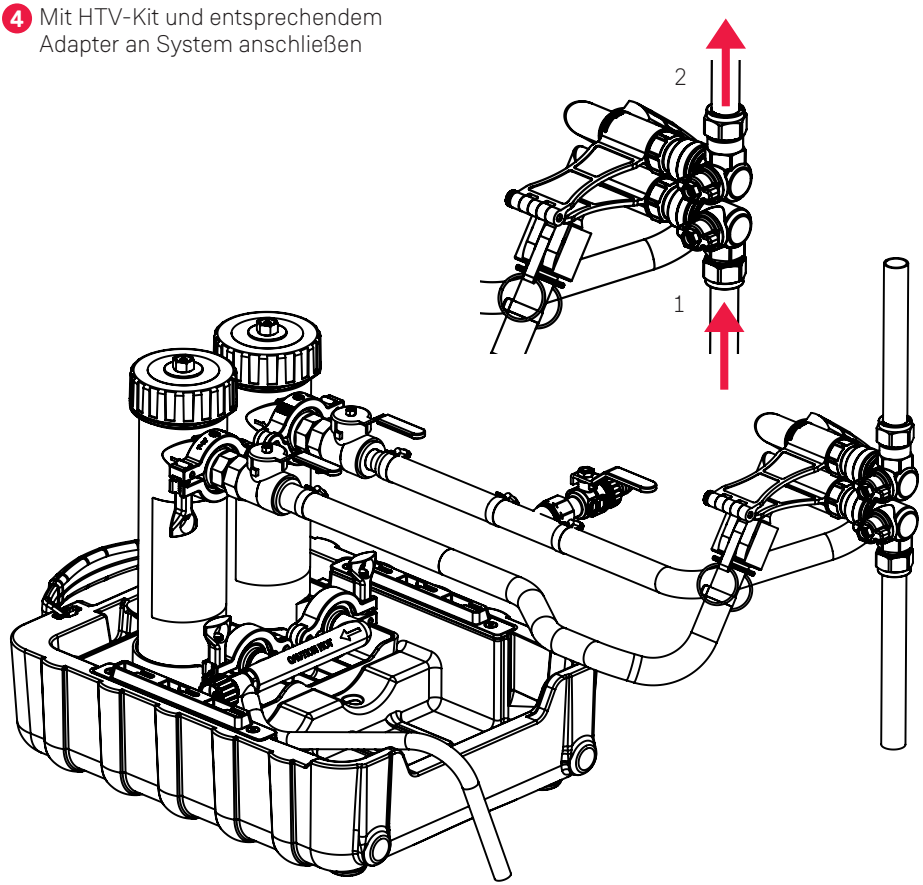

5 Für Einzelheiten zum Reinigungsprozess des Systems siehe das entsprechende I&S-Handbuch.



Email: info@adey.com

www.adey.com

UK: ADEY Innovation Ltd, Unit 2, Indurent Park Haresfield, Stonehouse, GL10 3EZ, UK. +44 (0)1242 546700
EU: ADEY Innovation SAS, 119 bis, Rue de Colombes, 92600 Asnières sur Seine, France. +33 (0)4 50 18 33 33



Produced from recycled material

All ADEY marks are trademarks of Adey Holdings (2008) Limited. Please visit adey.com/trademarks for a list of ADEY marks
Copyright Adey Holdings (2008) Limited © 2022. All rights reserved.

M022515 LF2-01-06995